


Modèle : **VD**


Type selon la norme EN16510-1:2023:

CM

A

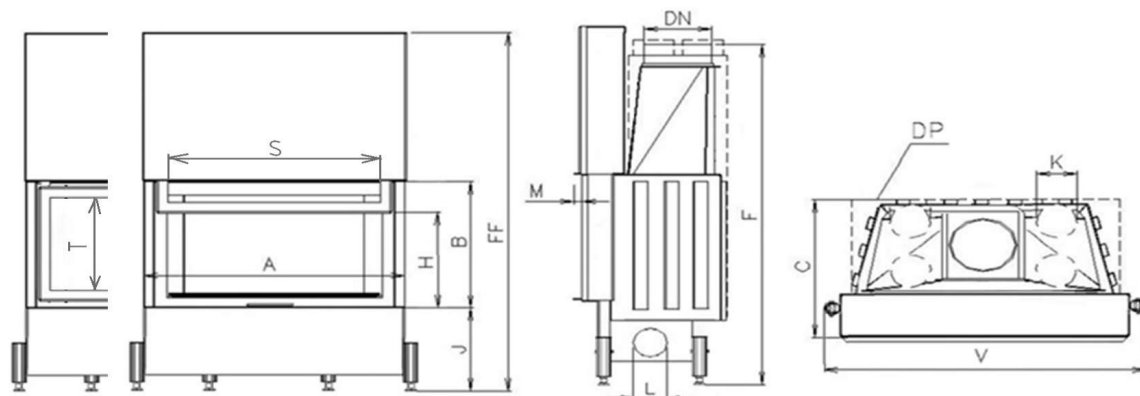

	Dim.		CHOPOK FLAMME L 130 VD
1	A	mm	1370
2	F	mm	1520
3	C	mm	565
4	DN	Ø mm	200
5	B	mm	510
6	V	mm	1480
7	R	mm	
8	FF	mm	1530
9	H	mm	375
10	J	mm	325 + /160/
11	K	Ø mm	4x125
12	L	Ø mm	2x125
13	M	mm	20
14	NK	mm	
15	S	mm	1160
16	T	mm	370
17	U	mm	
18	AK	mm	
19	BK	mm	

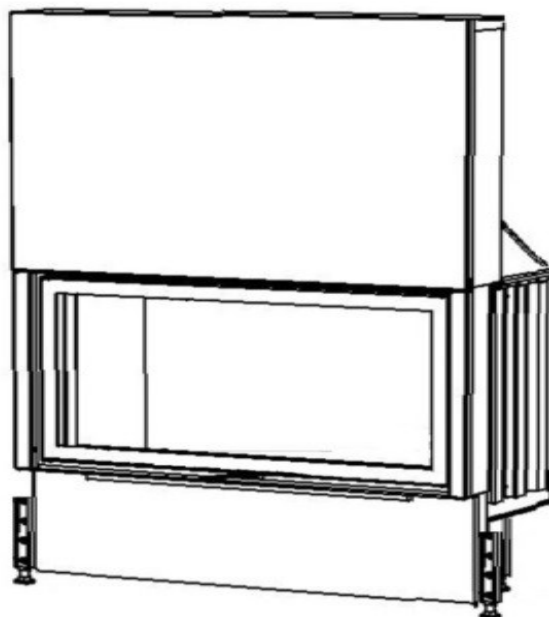


Design par défaut :

Arrivée d'air extérieur (EPV)
Briques réfractaires noires, jointure de brique lisse (SOČ-H)
Vitre sérigraphiée (SM)
Poignée amovible Inox (MO1)
Recouvert d'une peinture écologique
Lever de commande noir

Méthode de test : EN16510-1 ed. 2.2023

Conforme aux exigences : EN 16510-2:2022, DIN +, BlmSchV-Stufe 2, Règlement de la Commission (EU) č. 2015/1185 Exigences Ecodesign

Distance minimum aux matériaux combustibles :

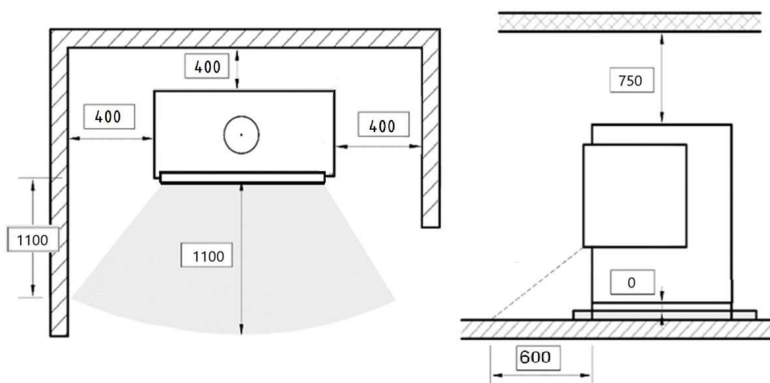

Distance min. aux parois non-combustibles	100
Epaisseur de l'isolation protectrice	50
Matériaux de l'isolation protectrice	Silicate de calcium

Dim. en mm

Paramètres techniques			
1	Puissance nominale	kW	16
2	Puissance transmise dans l'air	kW	16
3	Pression de tirage	Pa	12
4	Rendement énergétique	%	78,1
5	ETAS (rendement saisonnier)	%	68
6	Indice d'efficacité énergétique (EEI)	—	104
7	Consommation électrique	kW/h	0
8	Classification Continue (CON) ou intermittent (INT)		INT
9	Température moyenne des fumées	°C	261
10	Consommation de bois	kg/h	5,2
11	Consommation d'air de combustion	m ³ /h	48
12	Perte d'air statique	m ³ /h	1,9
13	Poids de l'appareil	kg	470
14	Emission de CO à 13% O ₂	%	0,1
15	Débit massique des fumées	g/s	18,4
16	Emission de CO à 13% O ₂	mg/m ³	1170
17	Emission de NOX à 13% O ₂	mg/m ³	113
18	Emission d'OGC à 13% O ₂	mg/m ³	81
19	Emission de poussière (PM) à 13% O ₂	mg/m ³	32
20	Espace minimum pour la construction	longueur	mm
		largeur	mm
		hauteur	mm
21	Désignation du conduit		T400
22	Raccordement à un conduit partagé		no
23	Poids maximum d'un conduit l'appareil peut supporter	kg	180
24	Conduit de fumée triple paroi isolé - hauteur 5,5 m	Ø cm	200
25	Type de construction pour cet insert :	convection d'air chaud	yes
		accumulation sans convection	no
26	Section 'libre' d'air chaud de convection minimum (entrée)	cm ²	500
27	Section 'libre' d'air chaud de convection minimum (sortie)	cm ²	800